



التاريخ: ٢٠١٤/٦/٢٢

الرقم: م ط / وق / ١٥٠ -

الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

المحترمين

السادة / شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اعتماد صمامات حريق من الشركة الإسبانية

AG fire sprinkler

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على طلبكم المؤرخ في ٢٨/١/٢٠١٤ ، وبعد دراسة الكatalogات الفنية والشهادات الصادرة من المختبر الأمريكي UL رقم (EX715701) و (EX715826) والمختبر البريطاني رقم (FM) رقم (٣٠٣٩١٠٠)، وبعد اجتماع لجنة المعدات رقم ٢٠١٤/٧ تاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٢ ، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من اعتماد الصمامات صنع الشركة الإسبانية المذكورة حسب البيانات التالية.

1 - Model: H1, Alarm Check Valve

Valve Size	Working Pressure	Valve Connection	Test Pressure	Friction Loss	Installation Position
3"	175psi/12.1 bar	Grooved or flanged	350psi (24.1 bar)	21.5ft (6.55m)	Vertical, Horizontal
4"	175psi/12.1 bar	grooved or flanged	350psi (24.1 bar)	17" (5.18m)	Vertical, Horizontal
6"	175psi/12.1 bar	grooved or flanged	350psi (24.1 bar)	27" (8.23m)	Vertical
8"	175psi/12.1 bar	grooved or flanged	350psi (24.1 bar)	29" (8.84m)	Vertical

2 - Model: H2, Alarm Check Valve

Valve Size	Working Pressure	Valve Connection	Test Pressure	Friction Loss	Installation Position
3"	175psi/12.1 bar	grooved or flanged	350psi (24.1 bar)	21.5ft (6.55m)	Vertical, Horizontal
4"	175psi/12.1 bar	grooved or flanged	350psi (24.1 bar)	17" (5.18m)	Vertical, Horizontal

*wet/dry pilot ,trim,manually electric actuation trim water motor gong

Model:WM-WM-2

water motor gong Model:WM-WM-2



التاريخ، ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤

الرقم، م ط / وق / ١٥٠ -

الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

3 - BUTTEFLY VALVES

Valve Type	Model No.	Size	Working Pressure	Testing Pressure
Grooved Butterfly Valve	GLR 300G	2½", 3", 4", 6", 8"	350 psi	600 psi

4-DELUGE VALVES

S.No.	Model	Description	Size (inches)	Working Pressure (psi)	End Connection	UL Ref.	
1	AG CX, DN65	Deluge Valve, Vertical Installation	2½	175	Thread x Thread	EX15133	
							Grooved x Grooved
2	AG CX, DN80		4				Flanged x Flanged
			6				
3	AG CX, DN100		2 to 8	250	Grooved x Grooved		
4	AG CX, DN150		4 to 8		Grooved x Grooved		

شرطة التقييد بجميع مواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ . علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه .


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام لشؤون الوقاية

سلافة جمعه الياسين
مدير إدارة التراخيص



٢/٢

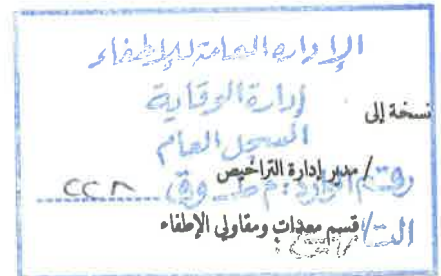

/ الملف



التاريخ ٢٠١٤/٠٥/٢٦

الرقم م.ط./وق./١٥٠-

الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

المحترمين

السادة / شركة فواز لتبريد وتكييف الهواء

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اضافة اعتماد رؤوس مرشات حريق صنع الشركة

الإسبانية AG Sprinkler

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على كتابكم المؤرخ في ٢٣/٠٤/٢٠١٤ ، ، وبعد اجتماع لجنة المعدات (٢٠١٣/١٥) بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٧ ، وبعد دراسة الكالوجات الفنية والشهادات الصادرة من المختبر الأمريكي UL رقم (EX15331) ، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من اضافة اعتماد رؤوس مرشات حريق صنع الشركة المذكورة للموديلات التالية .

S. No.	Model	SIN	Response Type	Type	Nominal K- Factor	System Working Pressure (psig)	Temperature Rating (°C)
1	AG 5604	AG5654	SR	Pendent	5.6	175	68.57
2	AG 5604	AG5654	QR				

شريطة التقييد بجميع مواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ . علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام لشئون الوقاية

سلافة جمعة الياسين
مدير إدارة التراخيص



نسخة إلى

/ مدير إدارة التراخيص
/ قسم معدات ومقاولي الإطفاء
/ الملف



التاريخ: 2013 / 12 / 5

الرقم: م.ط. / و.ق. / 150 -

الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate

٤٢٨

المحترمين

السادة / شركة فواز تبريد وتكييف الهواء

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اعتماد رؤوس مرشات حريق صنع الشركة

الإسبانية AG Sprinkler

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على كتابكم المؤرخ في 2013/8/1 ، ، وبعد اجتماع لجنة المعدات (2013/15) بتاريخ

2013/11/17 ، وبعد دراسة الكالوجات الفنية والشهادات الصادرة من المختبر الأمريكي UL رقم (EX15331) ، نود أن

نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من اعتماد رؤوس مرشات حريق صنع الشركة المذكورة للموديلات التالية.

S. No.	Model	SIN	Response Type	Type	Nominal K- Factor	System Working Pressure (psig)	Temperature Rating (°F)
1	AG 66	AG6651	SR	Pendent	5.6	175	135, 155, 175, 200, 286, 300
2	AG 66	AG5601	QR				
3	AG66	AG1335	SR	HSW			
4	AG66-QR	AG1485	QR				
5	AG66	AG1385	SR	VSW			
6	AG66-QR	AG1435	QR				
7	AG66	AG1325	SR	Upright			
8	AG66-QR	AG1425	QR				

شريطة التقيد بجميع مواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها ، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة ، وتقديم الكالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ . علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام لشؤون الوقاية

مهندس
سلافة جمعة الياسين
مدير إدارة الشؤون الوقائية



نسخة إلى

/ مدير إدارة التراخيص

/ قسم معدات ومقاولي الإطفاء

/ الملف